

Barquisimeto, 5 de Agosto de 2026

Empresa C.A. Hidrológica Venezolana (HIDROVEN)
Hidrológica de Lara (HIDROLARA)
Barquisimeto-Estado Lara

DE: Comunidad organizada de Tierra Negra

ASUNTO: Solicitud urgente de intervención por colapso de colector de aguas servidas y riesgo de socavamiento de vía

Por medio de la presente, nos dirigimos a ustedes en representación de los habitantes de la comunidad de Tierra Negra, Parroquia Santa Rosa del Municipio Iribarren, con el objeto de exponer una situación de emergencia sanitaria e infraestructura que requiere la intervención inmediata de su institución.

Hacemos de su conocimiento que la red de aguas servidas se encuentra completamente colapsada en la calle La Pradera, entre avenidas Los Próceres y Antonio José de Sucre. Este desbordamiento continuo de aguas negras expone a las familias del sector a severos riesgos para la salud pública, incrementando la probabilidad de brotes de enfermedades infectocontagiosas, respiratorias, dermatológicas y gastrointestinales (tales como amebiasis, dengue y afecciones en la piel), afectando con mayor gravedad a niños, niñas y adultos mayores.


Aunado al problema de salubridad, denunciamos formalmente el progresivo socavamiento del terreno por donde transcurre la tubería del colector principal. El deterioro ha provocado el derrumbe interno de la vía y el hundimiento visible del asfalto, lo que representa un peligro inminente de colapso de la calzada y accidentes graves para conductores y peatones que transitan diariamente por la zona.

Es preciso señalar que el pasado 17 de julio del presente año, una comisión técnica acudió a la comunidad en atención a la solicitud realizada a través de la aplicación VenApp. Durante dicha inspección, los funcionarios no lograron destapar las tuberías mediante los métodos convencionales e informaron que se requería el despliegue del equipo especializado Bactron para solventar la obstrucción. Sin embargo, a la fecha de emisión de este documento, dicha maquinaria no ha hecho acto de presencia en el lugar.

Dada la gravedad de los hechos expuestos, enfatizamos la urgencia de realizar la inspección técnica definitiva y enviar el camión Bactron para la limpieza y eventual sustitución del colector averiado antes de que ocurra una eventualidad mayor o un menoscabo irreparable a la salud e integridad física de los vecinos.

Agradeciendo de antemano su pronta respuesta y atención prioritaria a esta contingencia, quedamos a su disposición para coordinar la inspección en el sitio.

Atentamente,


Elvis López
C.I. 7380932
04143521339
elvis63169@gmail.com


Eliílda Mendoza
C.I. 7316721
04241269604
elliildamendoza60@gmail.com

OAC-472-2026
05/08/2026
10:12am


Tierra Negra, 16 de Junio del 2026

Señores
Consejo Comunal Tierra Negra

Reciban un cordial saludos. Yo, Elvis A. López, cédula de identidad número 7380932, constituyo una familia de siete miembros, cinco adultos y dos niños. Vecino residenciado en la Calle Las Praderas entre las Avenidas Los Próceres y Antonio José de Sucre, casa número D12-9, Manzana 14 de Tierra Negra, Parroquia Santa Rosa, Municipio Iribarren del Estado Lara.

A través de este medio le planteo lo siguiente:

Desde hace tres años resido en Tierra Negra y en el transcurso de ese tiempo he tenido que resolver con mis recursos "destapar las cloacas" de mi casa en cinco ocasiones, empleando "guayas" tipo industrial. Situación que se agrava en época de lluvias. La obstrucción se encuentra localizada entre el "cachimbo" ubicado en frente de mi casa y el colector ramal que se extiende a lo largo de la calle Las Praderas. La ultima intención de destapar las cloacas la realice el 14 de junio del presente año, pero lamentablemente no se logró destaparlas, aún usando una guaya industrial. Esta situación se planteó a través de los grupos de whatsapp del PSUV CC1 y CLAP Area 14 en la que envié fotografías que evidenciaba la problemática.


Mi vecina Ellilda Mendoza, cédula número 7316721, su vivienda está lado de mi casa ha pasado por idéntica situación y actualmente también tiene obstruida las cloacas. Ella en el mes de mayo había realizado un "destapado" con guaya industrial de alto costo. Así mismo por mi parte realicé en mi vivienda un destapado de las cloacas en el mes de abril con guaya industrial de igual costo que canceló la Sra. Ellilda,

Para nosotros, mi persona y la Sra. Ellilda, el destapado de las cloacas esta fuera de nuestra capacidad económica y técnica. Como lo señale anteriormente la obstrucción se localiza entre el "cachimbo" (frente a mi casa y el de la Sra. Ellilda) y el ramal del colector extendido a lo largo de la calle Las Praderas que requiere excavación profunda en el terreno y sustitución de tuberías. Acciones muy lejos de nuestro alcance.

Los planteamientos anteriores tienen el objeto de solicitarle su intersección para lograr que la empresa hidrológica del Estado Lara HIDROLARA intervenga en solucionar esta problemática que por los momentos afectan a dos familias de la calle Las Praderas ente Los Próceres y Antonio José de Sucre.

En espera de una respuesta oportuna y favorable a nuestra solicitud me suscribo de ustedes

Atentamente







Elvis López




Elvis López 0414-3521336

contactos telefónicos

Ellilda Mendoza 0424-1269604

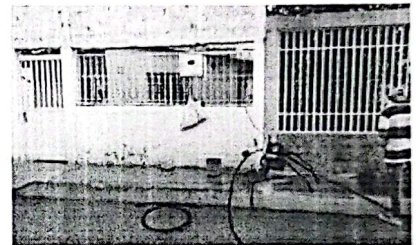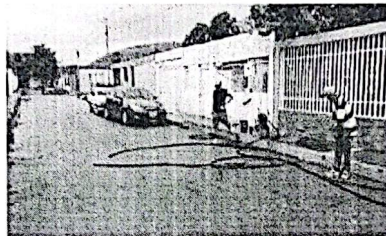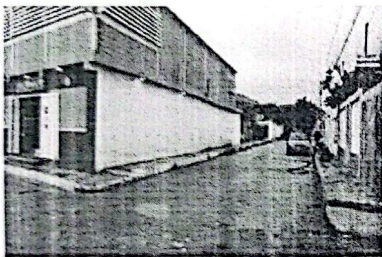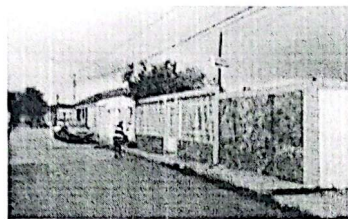


Destapado de las cloacas en casa de Elvis López el 22 de abril del 2026

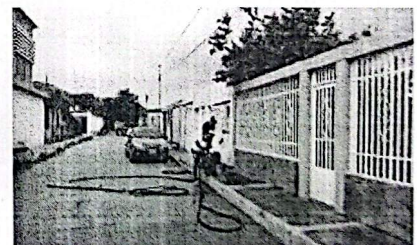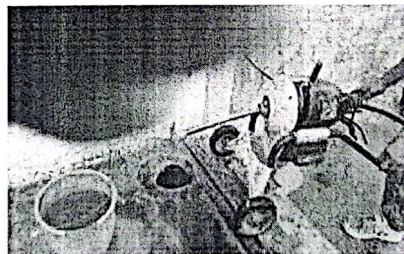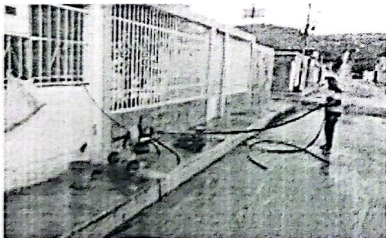


Elvis López 0414-3521336

contactos telefónicos

Ellilda Mendoza 0424-1269604

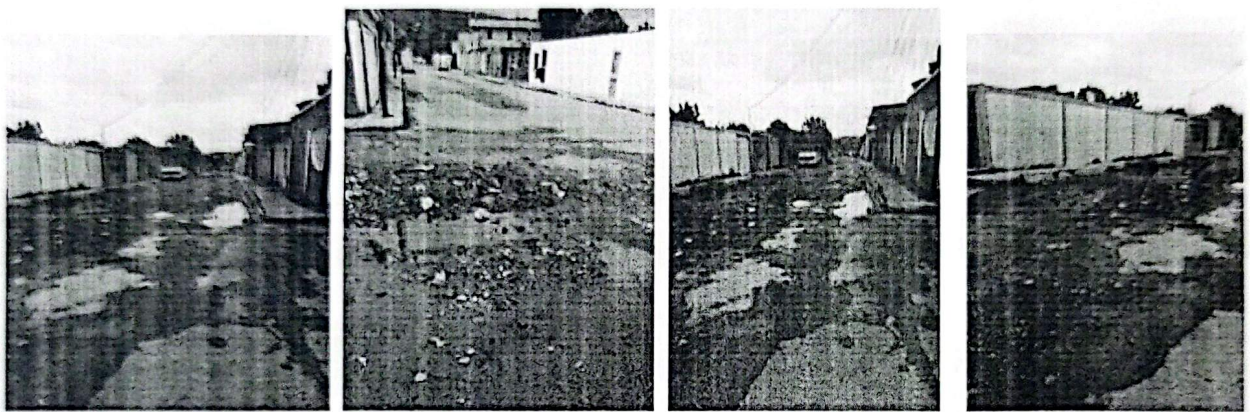





Destapado de las cloacas casa de la Sra Ellilda Mendoza en el mes de mayo 2026

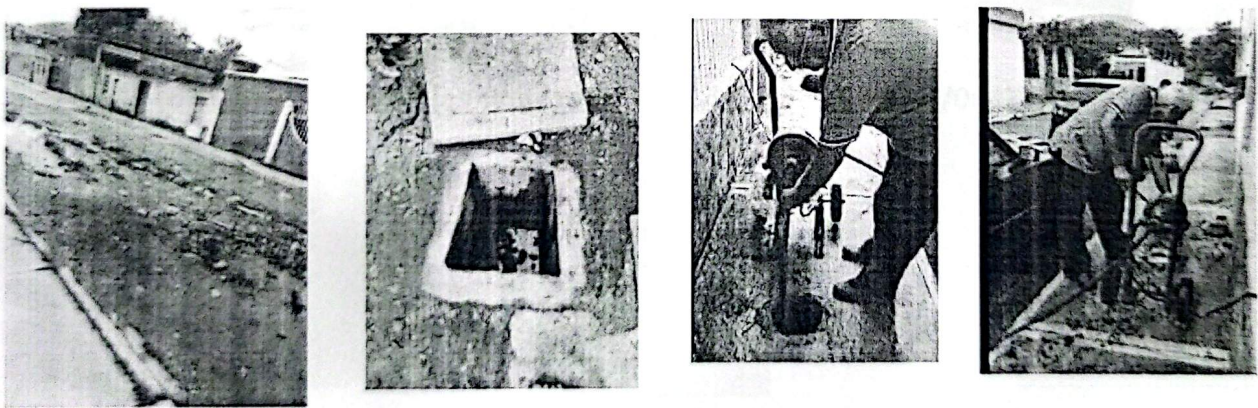


Elvis López 0414-3521336

contactos telefónicos

Ellilda Mendoza 0424-1269604

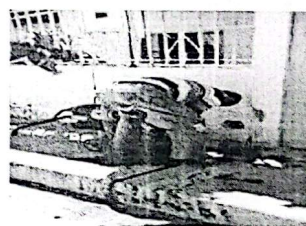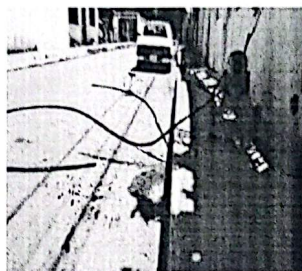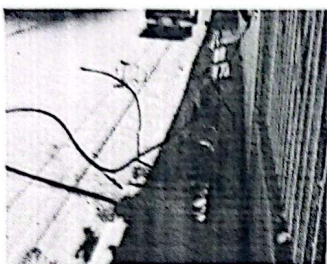

Trabajo de destapado de las cloacas en casa de Elvis López 14/06/2026



Elvis López 0414-3521336

contactos telefónicos

Ellilda Mendoza 0424-1269604